
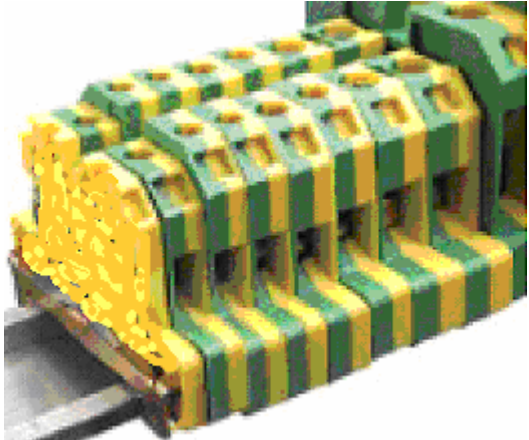


Guía de Productos y Símbolos para Instalación Eléctrica


Materiales permitidos por la Reglamentación para Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles AEA 90364 – Edición 2006 – de la Asociación Electrotécnica Argentina.

ELEMENTOS DE DISTRIBUCION: Bornes de puesta a tierra según norma IEC 60947-7-2


<p><i>Símbolo:</i></p> <p>Borne PAT de Conexión</p> <p></p> <p>DATOS TECNICOS</p> <p>Sección máxima del conductor</p> <p>Corriente Admisible</p> <p>Tensión de Servicio/Nominal</p> <p>Norma IEC</p>	<p><i>Aparato:</i></p> 
---	--

Datos y Esquema típico de conexión

Ejemplo 1

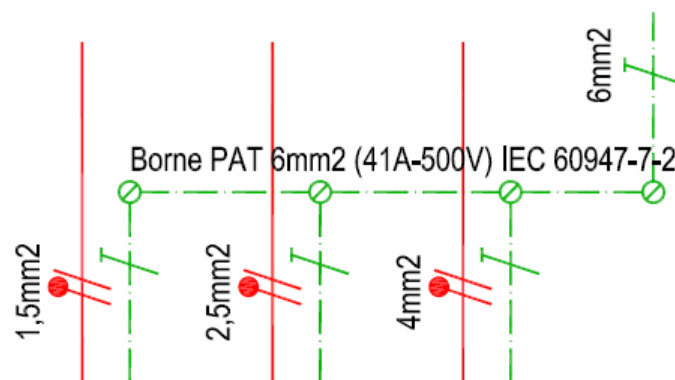

Ejemplo 2

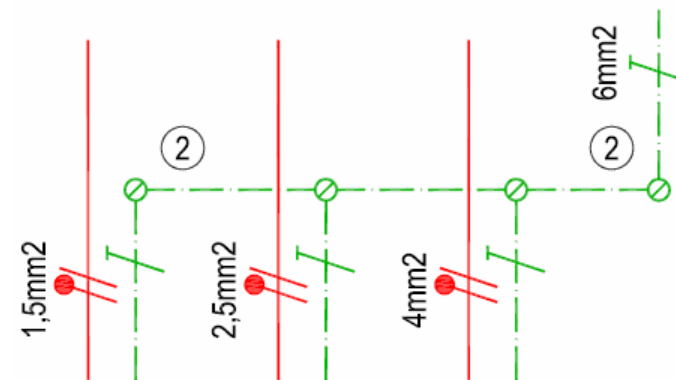

② Borne PAT 6mm² (41A 500V) IEC 60947-7-2