


## ESQUEMA ACOMETIDA SUBTERRANEA Suministro Mayor a 10 kW hasta 50 kW

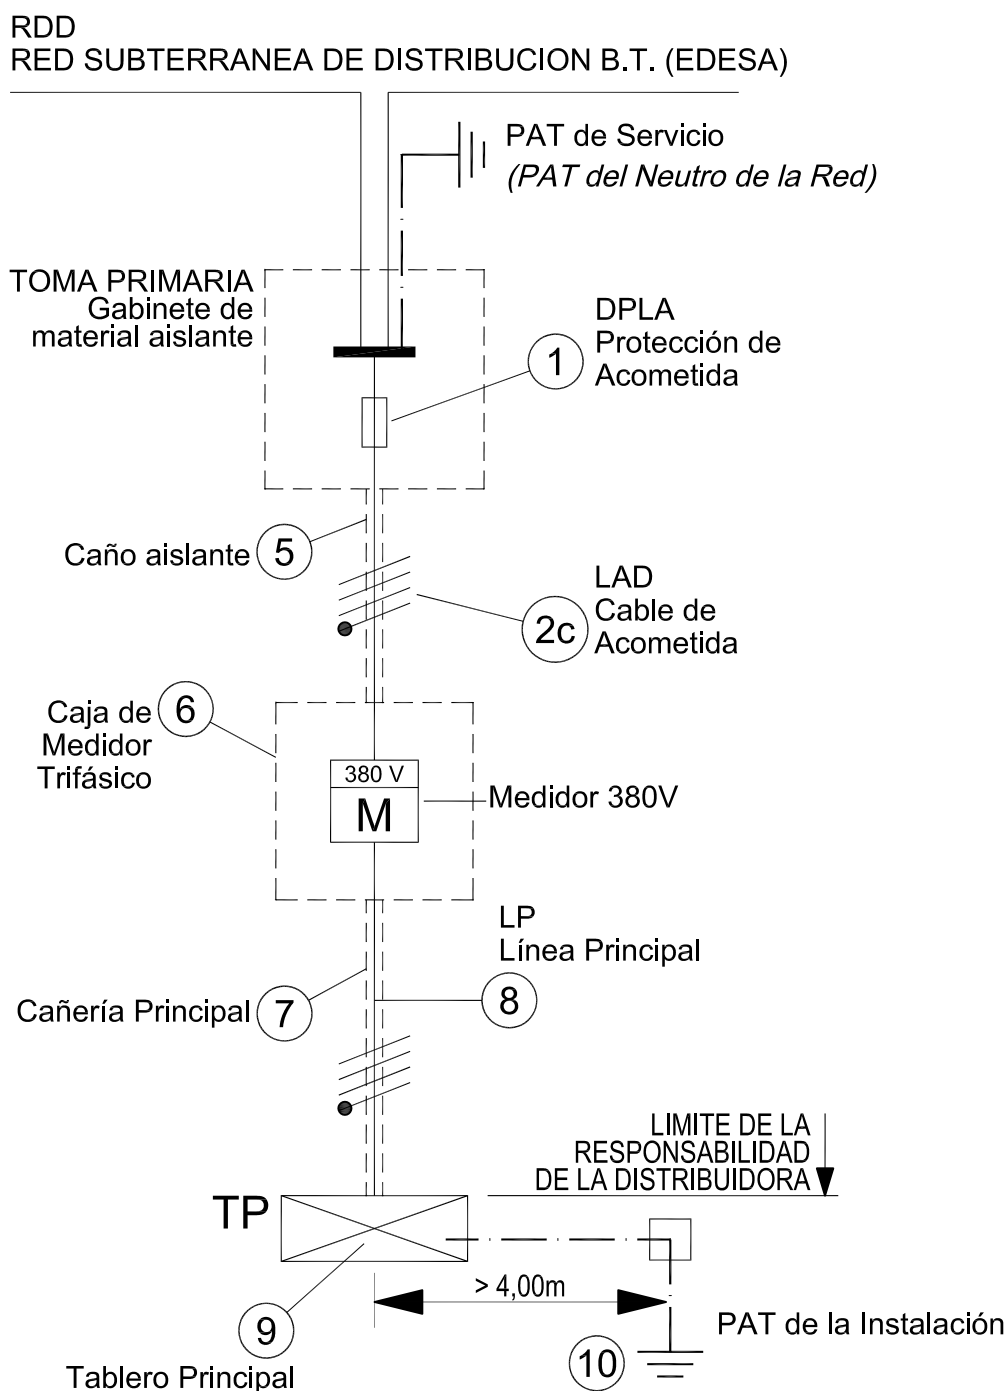

Ver Típico de EDESA Conexión Aérea más de 10kW hasta 50 kW para los siguientes datos:

- Sección de Cable Acometida (LAD)
- Calibre de la Protección de Acometida (DPLA)
- Sección de la Línea Principal (LP)
- Dimensiones mínimas de cañerías (5) y (7)

NOTA: En caso de instalar la PAT próxima al TP, la jabalina debe ser ubicada a más de 4,00m separada de la Toma Primaria de la Red o del TP. Consultar Tabla 771.3.II de la Sección 771.